

JITA I-3500L Imeytys maaperään (967505), JITA III Lisätarvikkeet maasuodatukselle (967503) 2010

Kentän koko n. 25-30m², kaivanto 2...3m leveä.
(Kuormitus 6 henkilöä/1000l/vrk)

Järjestelmä sijoitetaan ja asennetaan erillisen rakentamissuunnitelman tai viranomaisen antamien ohjeiden mukaisesti. Rakennusvalvonnan kanssa on sovittava mitkä työvaiheet se haluaa tarkistaa työmaalla.

Kentän ilmanvaihto kiertää viemärin kautta katolle viedyn tuuletusputken kautta. Korvausilman kenttä saa ilmastusputkista. Näin ollen säiliö ei tarvitse erillistä tuuletusputkea. **Säiliön päällä saa olla maata korkeintaan 80 cm.**

1: Toimitukseen sisältyvät seuraavat tarvikkeet:


Jita paketti I - 3500 L:

	määrä/kpl
Sakosäiliö 3 500 L, yksilähtöinen (T-Haaralla)	1
Putkipaketti, sisältäen;	
- imeytysputki dn 110 Tripla á 2,4m(sininen)	11
- Tripla dn 110 á 2,4m (umpiputki)(musta)	4
Nousuputki 560x1200mm muovikannella, sisälle pakattuna;	
- Säätekulma dn 110	4
- Ilmastushattu dn 110	2
- suodatinkangas 2,5x14m ²	1
- Asennusohjeet	
Jakokaivo 315x1200, yksi tuloyhde/kaksi lähtöyhde	1


Jita paketti III (mahdolliset lisätarvikkeet maasuodatukselle)

	määrä/kpl
Kokoojakaivo 315x2200, jonka sisälle pakattuna;	
- Säätekulma dn 110	4
- Ilmastushattu dn 110	2
Putkipaketti, sisältäen;	
- Teho salaoja dn 110, pituus 2,4m (vihreä)	11
- Tripla dn 110 á 2,4m (umpiputki) (musta)	5

Lisäksi tarvitaan yhteet rakennuksesta säiliöön. Säiliössä valmiina 110 kumirengastiiviste.

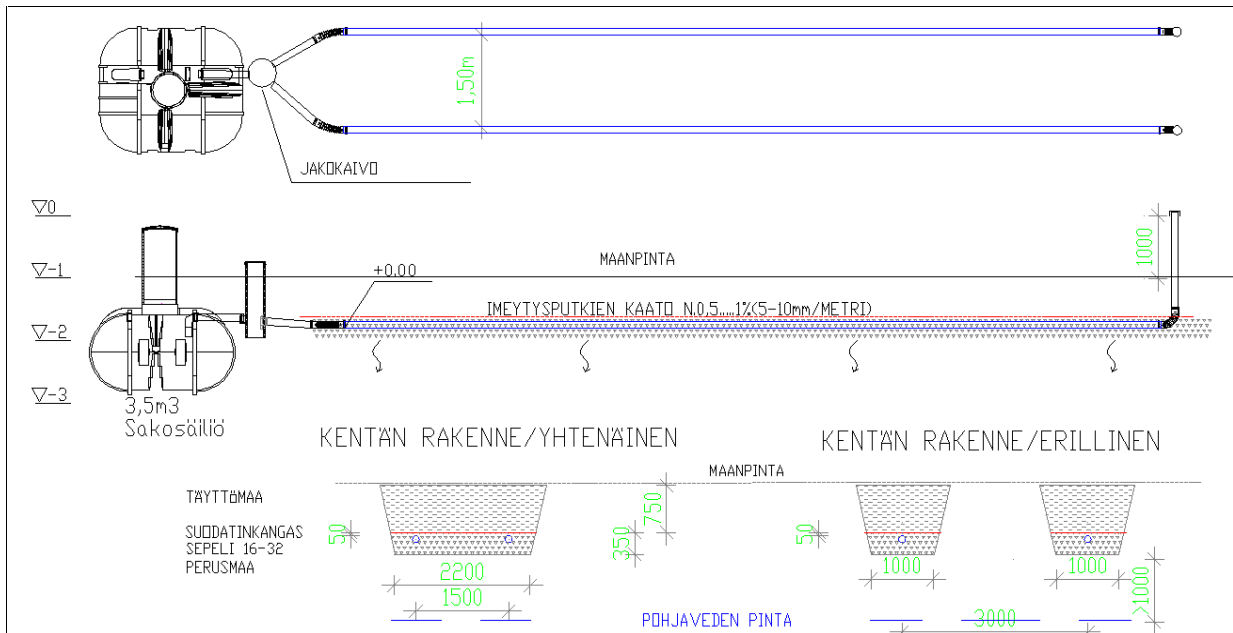

28.1.2010

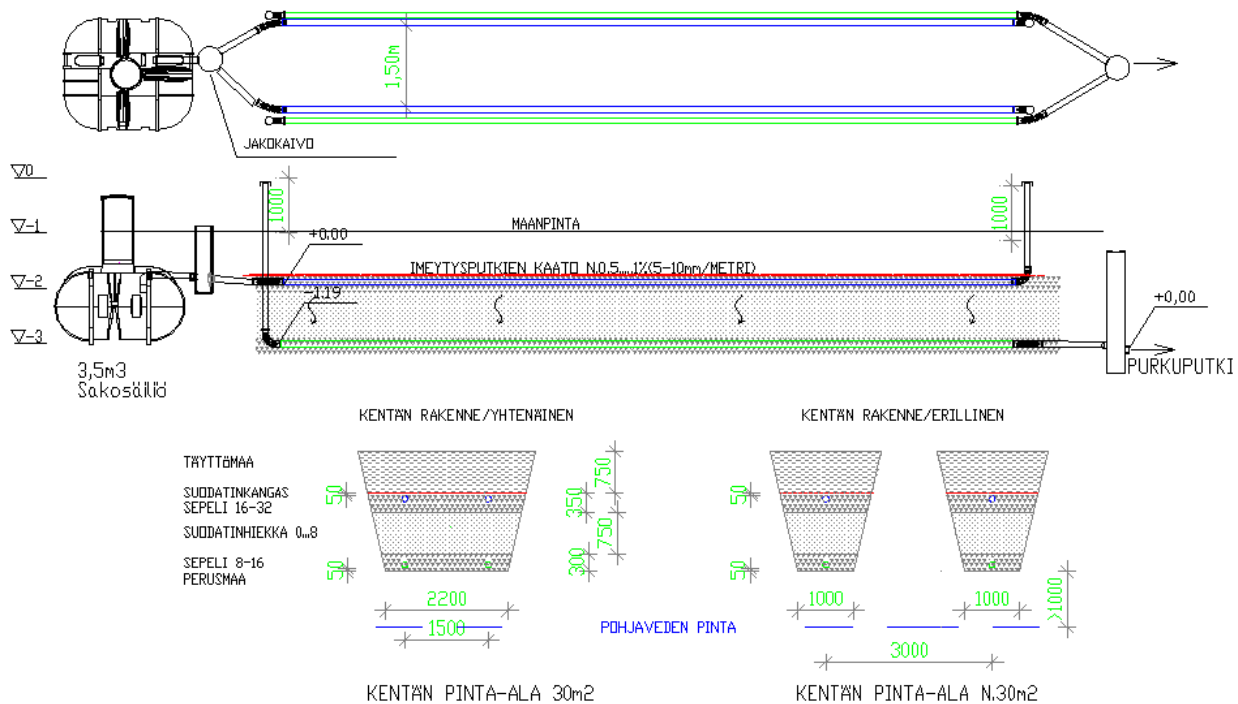

Osaluettelo:

JITA I-3500 + JITA III (967503) MAASUODATUS

