

JITA II-1500 L (967502)+ ”Neliapila” -järjestelmä: 2010
JITA III, Lisätarvikkeet maasuodatukselle (967503)
II -Putkijärjestelmä (wc-vedet säiliöön,
harmaat vedet imeytetään/suodatetaan maaperään)



Kentän koko n. 30m², kaivanto 2...3m leveä.
 (Kuormitus 5 henkilöä/1000l/vrk)

Järjestelmä sijoitetaan ja asennetaan erillisen rakentamissuunnitelman tai viranomaisen antamien ohjeiden mukaisesti. Rakennusvalvonnan kanssa on sovittava mitkä työvaiheet se haluaa tarkistaa työmaalla. Kentän ilmanvaihto kiertää viemärin kautta katolle viedyn tuuletusputken kautta. Korvausilman kenttä saa ilmastusputkista. Näin ollen säiliö ei tarvitse erillistä tuuletusputkea. **Säiliön päällä saa olla maata korkeintaan 80 cm.**

1: Toimitukseen sisältyvät seuraavat tarvikkeet:

Jita -paketti II (harmaiden vesien imeytys) määrä/kpl

Sakosäiliö 1500 l, 2-läht. virtaussäätimet kaivossa	1
Putkipaketti, sisältäen;	
- Imeytysputki dn 110 Tripla á 2,4kpl (sininen)	11
- Tripla dn 110 á 2,4m (umpiputki) (musta)	4
Nousuputki 560x1200mm muovikannella, sisälle pakattuna;	
- Säätökulma dn 110	4
- Ilmastushattu dn 110	2
- suodatinkangas 2,5x14m ²	1
- Asennusohjeet	


Jita paketti III (mahdolliset lisätarvikkeet maasuodatukselle) määrä/kpl

Kokoojakaivo 315x2200, jonka sisälle pakattuna;	
- Säätökulma dn 110	4
- Ilmastushattu dn 110	2
Putkipaketti, sisältäen;	
- Teho salaoja dn 110, pituus 2,4m (vihreä)	11
- Tripla dn 110 á 2,4m (umpiputki) (musta)	5

Neliapila: valmistetaan 560 tai 250 tyhjennysputkella, Apila 3m³: 560 tp. määrä/kpl

Jita ”Neliapila” -umpisäiliö 1
 -osat ja asennus säiliön mukana olevan ohjeen mukaan.
 -tarvittaessa voit tulostaa ohjeita osoitteesta: www.jita.fi

Lisäksi tarvitaan yhteet rakennuksesta säiliöihin. Säiliöissä valmiina 110 mm kumirengastiiviste.

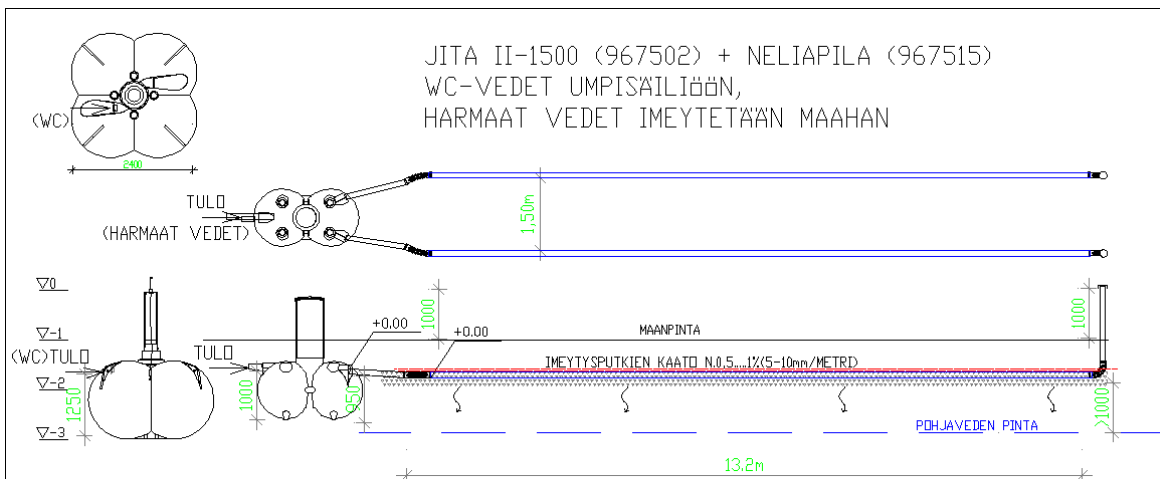

28.1.2010

