

Jita Sako -maasuodatusjärjestelmä: 3- linjainen maasuodatinkenttä (967561) 2010

Kentän koko n.50m², kaivanto 3m leveä.
Mitoitus 1500l/vrk

Järjestelmä sijoitetaan ja asennetaan erillisen rakentamissuunnitelman tai viranomaisen antamien ohjeiden mukaisesti. Rakennusvalvonnan kanssa on sovittava mitkä työvaiheet se haluaa tarkistaa työmaalla. Kentän ilmanvaihto kiertää viemäriin kautta katolle viedyn tuuletusputken kautta. Korvausilman kenttä saa ilmastusputkista. Näin ollen säiliö ei tarvitse erillistä tuuletusputkea. **Säiliön päällä saa olla maata korkeintaan 80 cm.**

1: Toimitukseen sisältyvät seuraavat tarvikkeet:

Jita -tarvikepaketti (967561)

Sakosäiliö 3500 l /3 osastoa,1 lähtö t-haaralla

määrä/kpl

1

Putket:

- imeytysputki dn 110 Tripla á 6 m (sininen)
- Tripla dn 110 a 6m (umpiputki) (musta)
- Teho salaoja dn 110, pituus 6m (vihreä)

6

6

6

Nousuputki 560x1200 mm , jonka sisään pakattuna;

- Säätkulma dn 110
- Ilmastushattu dn 110
- suodatinkangas 2,5x14m
- Asennusohjeet

6

2

1

Jakokaivo 560x1200 / 1 tuloyhde, 3 lähtöyhdettä

1

Kokoojakaivo 560x2200 /3 tuloa, jonka sisään pakattuna;

- Säätkulma dn 110
- Ilmastushattu dn 110


4

4

+ suodatinkangas 2,5x14m

1

Lisäksi tarvitaan 110 mm Tripla -putki kokoojakaivosta purkupisteeseen. (ei sisälly toimitukseen).

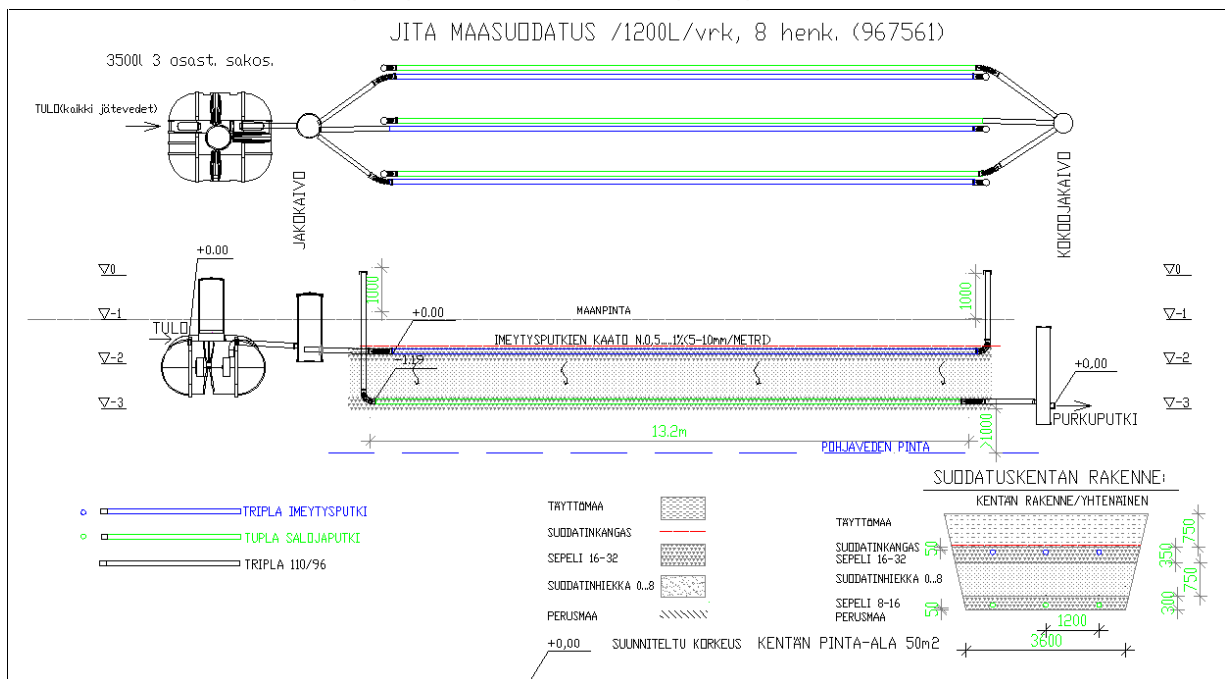

2.2.2010