Kemikaaliannospumppu vedenkulutukseen kytkettynä

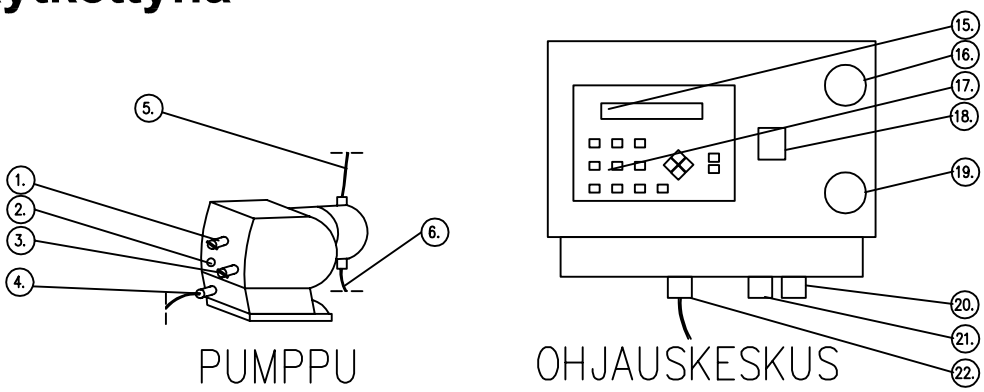

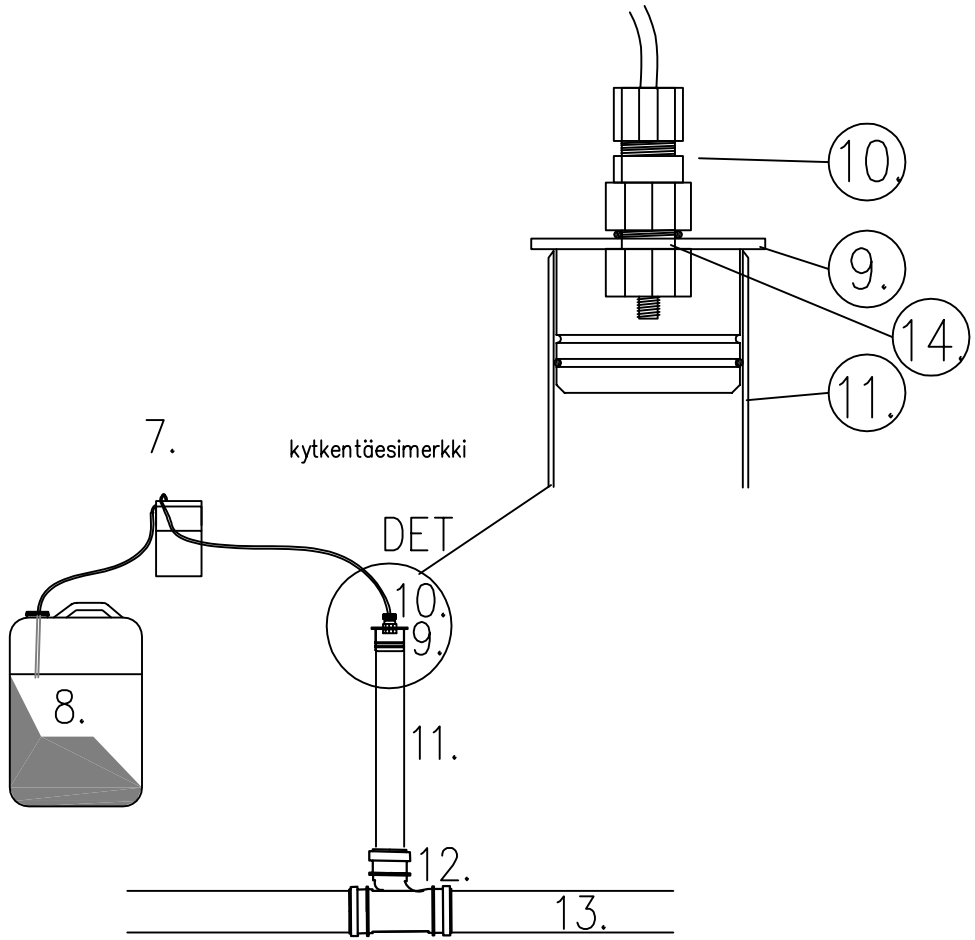

TEKNINEN ERITTELY

N:o	NIMIKE	TYYPPI	KPL	HUOM.
	PUMPUN OSAT:			
1.	Iskunpituuden säätönuppi	0...100 (suositeltu käyttöväli 30–100)	1	
2.	Häiriön– / käyttötilan ilmaisin		1	
3.	Iskuntiheyden säätönuppi + pysäytys	25...100 %	1	
4.	Verkkokaapeli	230 V	1	
5.	Paineventtiili		1	
6.	Imuventtiili		1	
	ASENNUS:			
7.	Annospumppu veden kulutukseen liitetyllä logiikalla		1	
8.	Polyalumiinikloridiliuos			
9.	Tiivisteellinen tulppa	75 mm (LVI 2471234)		
10.	Läpivientikappale			
11.	Putki	75 mm		
12.	Muhvihaara	110/75 – 90 ast		
13.	Jätevesiviemäri	110 mm		
14.	Reikä läpivientikappaleelle	16 mm		
15.	Ohjauskeskuksen näyttöruutu			
16.	Kemikaalihälytyksen merkkivalo			
17.	Ohjauskeskuksen säätönäppäimet			
18.	Virtakytkin			
19.	Sakokaivohälytyksen merkkivalo			
20.	Läpivientiyhde			
21.	Läpivientiyhde			
22.	Virtakaapeli			

K.osa Kortteli/tila Tontti / Rno	Rakennusluvan tunnus
Rakennustoimenpide	Piirustuslaji: LVI–PIIRUSTUS; Juoks. nro: 1
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Piirustuksen sisältö: TYYPPIPIIRUSTUS KEMIKAALIPUMPPU VEDENKULUTUKSEEN KYTKETTYNÄ 967559; Mittakaavat
JITA OY PL 47, 34801 VIRRAT puh. (03) 4756 100 info@jita.fi fax (03) 4754 040	Suun. ala: LVI; Työ No; Piir.No; Muutos Päiväys; Yhteyshenkilä